



Anordnung der Schutzrohre (KG - Rohrmaterial)
 für Trinkwasseranschlüsse DN32 , DN40 , DN50 :

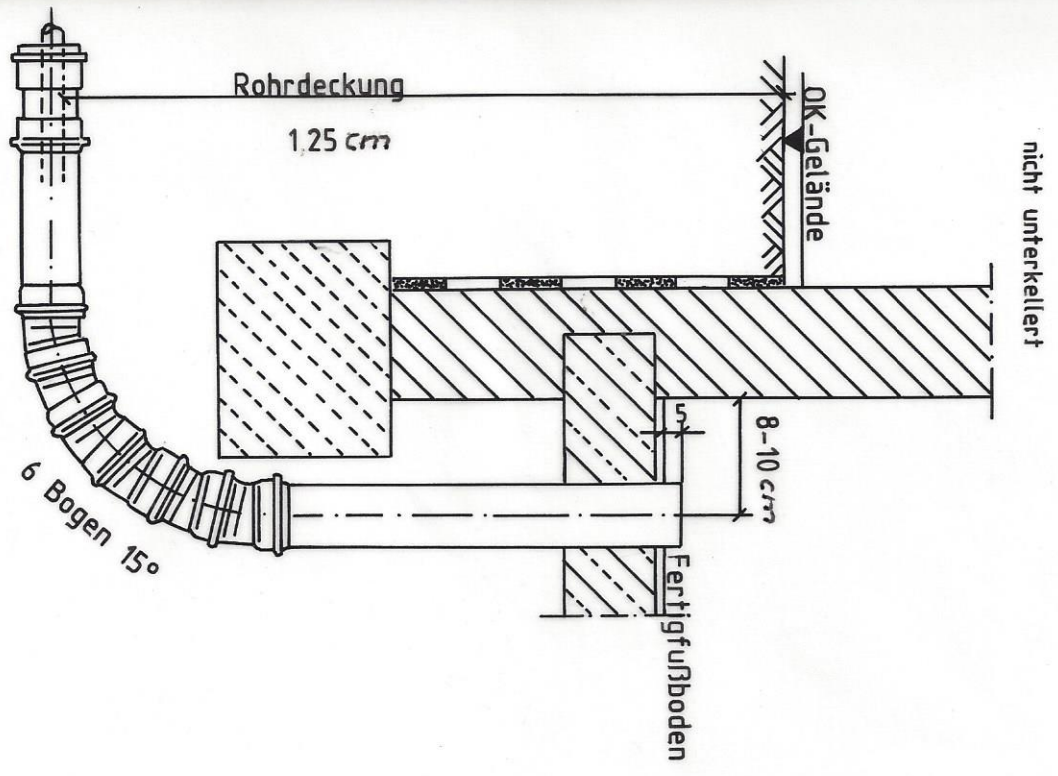

Achtung!
 Trinkwasseranschluss:
 DN32/DN40
 DN50 Schutzrohr abdrücken mit 0,5 bar

Schutzrohr:
 DN100
 DN150

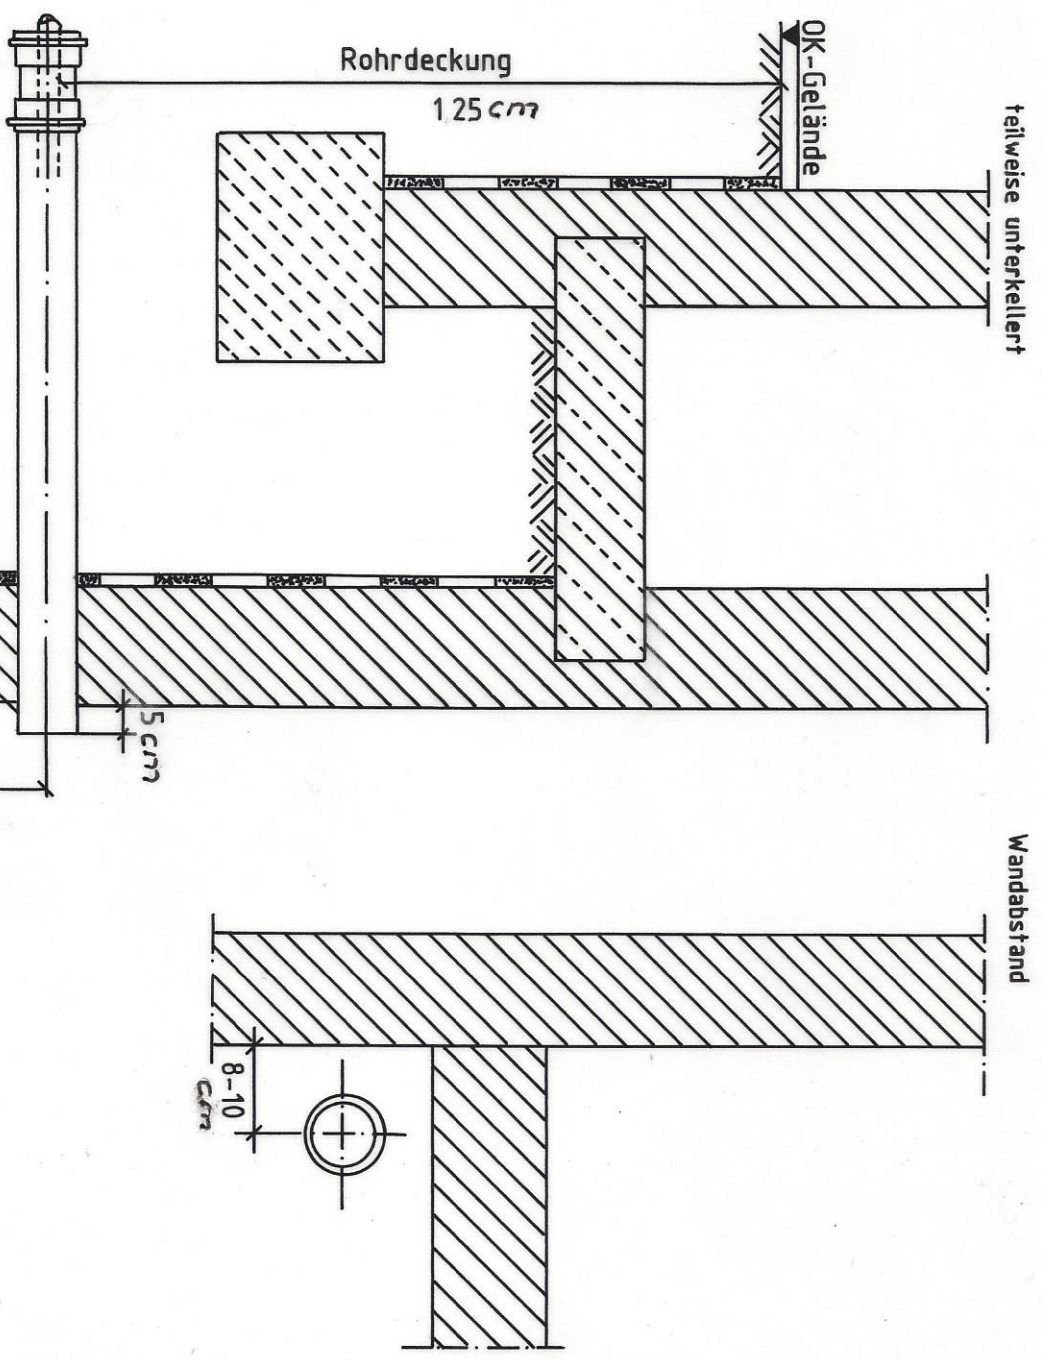

Ausführung:
 Gemäß der DIN 1988
 und der Bedingungen
 der WASSERWERKE

mind.
 30 cm

